

CORPO SUD (EDIFICIO 55)

CORPO EST (EDIFICIO 56)

CAVEDIO ESISTENTE
CORPO SUD

CAVEDIO ESISTENTE
CORPO SUD

COP

P4

COP

P2

P1

PR

PS-PT

PS-PT

LEGENDA

- RETE BT NORMALE
- RETE BT PRIVILEGIATA SEZIONE A (PREVALENTEMENTE CARCH FIVE)
- RETE BT PRIVILEGIATA SEZIONE B (PREVALENTEMENTE CARCH FIVE)
- RETE BT CONTINUITA' ASSOLUTA INFORMATICA (CA)
- RETE BT DI SICUREZZA VOLT 110V - SEZIONE A (ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA)
- RETE BT DI SICUREZZA VOLT 110V - SEZIONE B (ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA)
- LINEE ELETTRICHE ESISTENTI
- BLINDOSBARRA RETE PRIVILEGIATA SEZIONE A (h=440x147 - V=400V CON CONDUTTORI IN ALLUMINIO)
- BLINDOSBARRA RETE PRIVILEGIATA SEZIONE B (h=440x147 - V=400V CON CONDUTTORI IN ALLUMINIO)
- BLINDOSBARRA RETE CONTINUITA' ASSOLUTA INFORMATICA (h=410x147 - V=400V CON CONDUTTORI IN ALLUMINIO)
- CASSETTA DI ALIMENTAZIONE BLINDOSBARRA
- CASSETTA DI CHIUSURA BLINDOSBARRA
- CASSETTA DI DERIVAZIONE DA BLINDOSBARRA CON SEZIONATORE E FUSIBILI (DOVE NON INDICATA LA PORTATA SI VEDA ELABORATO RELATIVO AI QUADRI ELETTRICI)
- CASSETTA DI DERIVAZIONE DA BLINDOSBARRA CON PROTEZIONE MAGNETOTERMICA CURVA D" E BOBINA DI SGANCIO (A LOMBIA INDICATA NELLO SCHEMA A BLOCCHI E RIFERIBILE QUANDO PRESENTE)
- DERIVAZIONE DA MONTANTE IN CAVO CON MORSETTI IN CERAMICA
- TRASFORMATORE DI POTENZA MT/MT
- SISTEMA DI EMERGENZA (GRUPPO ELETTROGENO)
- QUADRO ELETTRICO ESISTENTE
- QUADRO ELETTRICO NUOVO
- RADICAZIONE PER RICARICA BATTERIE RETE DI SICUREZZA
- SOCORRITORE PER ALIMENTAZIONE VENTILATORI PRESSURIZZAZIONE FILTRI ANTICENDIO V=230V/230V - AUT. 2N (CEI EN 50171)
- AREE NON OGGETTO DI INTERVENTO


LEGENDA

SIGLA	NOME QUADRO	TIPOLOGIA DI CAVO	LUNGHEZZA
1	Q. 36.00.E.03	CAVO FTG18M/6 0.6/1KV 2x1x35	50m
2	Q. 36.00.E.03	CAVO FTG18M/6 0.6/1KV 5G10	50m
3	Q. 36.00.E.04 (EMODALSI)	CAVO FTG18M/6 0.6/1KV 2x1x35	5m
4	Q. 36.00.E.04 (EMODALSI)	CAVO FTG18M/6 0.6/1KV 3x1x70+135N+H07Z-K 1x50	5m
5	Q. 36.00.E.01 (MEDICINA DEL LAVORO)	CAVO FTG18M/6 0.6/1KV 2x1x35	25m
6	Q. 36.00.E.01 (MEDICINA DEL LAVORO)	CAVO FTG18M/6 0.6/1KV 3x1x70+135N+H07Z-K 1x50	25m
7	Q. 36.00.E.02 (MEDICINA DEL LAVORO)	CAVO FTG18M/6 0.6/1KV 2x1x35	45m
8	Q. 36.00.E.02 (MEDICINA DEL LAVORO)	CAVO FTG18M/6 0.6/1KV 3x1x70+135N+H07Z-K 1x50	45m
9	Q. 36.00.E.04 (MEDICINA DEL LAVORO GUARDIOLA)	CAVO FTG18M/6 0.6/1KV 2x1x35	40m
10	Q. 36.00.E.04 (MEDICINA DEL LAVORO GUARDIOLA)	CAVO FTG18M/6 0.6/1KV 5G10	40m
11	Q. 36.00.E.04 (MEDICINA DEL LAVORO GUARDIOLA)	CAVO FTG18M/6 0.6/1KV 5x1x25	40m
12	Q. 36.00.E.01	CAVO FTG18M/6 0.6/1KV 2x1x35	10m
13	Q. 36.00.E.01	CAVO FTG18M/6 0.6/1KV 5G10	10m
14	Q. 36.00.E.04	CAVO FTG18M/6 0.6/1KV 2x1x35	10m
15	Q. 36.00.E.04	CAVO FTG18M/6 0.6/1KV 2x1x35	10m
16	Q. 36.00.E.04	CAVO FTG18M/6 0.6/1KV 5G10	10m
17	Q. 36.00.E.03 (MEDICINA DEL LAVORO)	CAVO FTG18M/6 0.6/1KV 2x1x35	10m
18	Q. 36.00.E.03 (MEDICINA DEL LAVORO)	CAVO FTG18M/6 0.6/1KV 3x1x70+135N+H07Z-K 1x50	10m
19	Q. 36.00.E.01	CAVO FTG18M/6 0.6/1KV 2x1x35	120m
20	Q. 36.00.E.01	CAVO FTG18M/6 0.6/1KV 3x1x70+135N+H07Z-K 1x50	120m
21	Q. 36.00.E.01	CAVO FTG18M/6 0.6/1KV 3x1x70+135N+H07Z-K 1x50	120m

LEGENDA DENOMINAZIONE QUADRI

DENOMINAZIONE QUADRI PRINCIPALI	DENOMINAZIONE QUADRI DEDICATI, DI LOCALE E TECNOLOGICI
Q. 36.00.E.03 (N) SE PRESENTE QUADRO DI NUOVA FORNITURA BT QUADRO DI BT DI EDIFICIO CA QUADRO DI EDIFICIO CONTINUITA' ASSOLUTA LS QUADRO DI EDIFICIO LUCE DI SICUREZZA SS EDIFICIO 55 (VEDI KEYPLAN) EDIFICIO 56 (VEDI KEYPLAN)	EVENTUALE NUMERAZIONE PROGRESSIVA DEL QUADRO AUC AGGIORNAMENTO LAB LABORATORIO SC SALA CONFERENZE CIA CENTRALE TRATTAMENTO ARIA SCIT SOTTOCENTRALE TERMO PROTEZIONE SGO SOTTOCENTRALE SPC SALA PC SPE SALA SPECIALIZZAZIONE SR SALA RIUNIONI UFF UFFICIO TIS TISERERIA PS-PT PIANO SEMINTERATO-TERRA PR PIANO RALZATO P1 PIANO PRIMO P2 PIANO SECONDO P3 PIANO TERZO P4 PIANO QUARTO REPARTO / AP ANATOMIA PATOLOGICA (*) QUADRO ELETTRICO COMPRESO NELLA SEZIONE DI PROGETTO RELATIVA AGLI IMPIANTI MECCANICI (**) QUADRO ELETTRICO ESISTENTE NELLA PRESENTE SEZIONE DI PROGETTO
DENOMINAZIONE QUADRI SERVIZI DI SICUREZZA DI PIANO/AREA	DENOMINAZIONE QUADRI DI PIANO/AREA
EVENTUALE NUMERAZIONE PROGRESSIVA DEL QUADRO PS-PT PIANO SEMINTERATO-TERRA PR PIANO RALZATO P1 PIANO PRIMO P2 PIANO SECONDO P3 PIANO TERZO P4 PIANO QUARTO REPARTO / AP ANATOMIA PATOLOGICA (*) QUADRO ELETTRICO COMPRESO NELLA SEZIONE DI PROGETTO RELATIVA AGLI IMPIANTI MECCANICI (**) QUADRO ELETTRICO ESISTENTE NELLA PRESENTE SEZIONE DI PROGETTO	EVENTUALE NUMERAZIONE PROGRESSIVA DEL QUADRO PS-PT PIANO SEMINTERATO-TERRA PR PIANO RALZATO P1 PIANO PRIMO P2 PIANO SECONDO P3 PIANO TERZO P4 PIANO QUARTO REPARTO / AP ANATOMIA PATOLOGICA (*) QUADRO ELETTRICO COMPRESO NELLA SEZIONE DI PROGETTO RELATIVA AGLI IMPIANTI MECCANICI (**) QUADRO ELETTRICO ESISTENTE NELLA PRESENTE SEZIONE DI PROGETTO

KEY PLAN

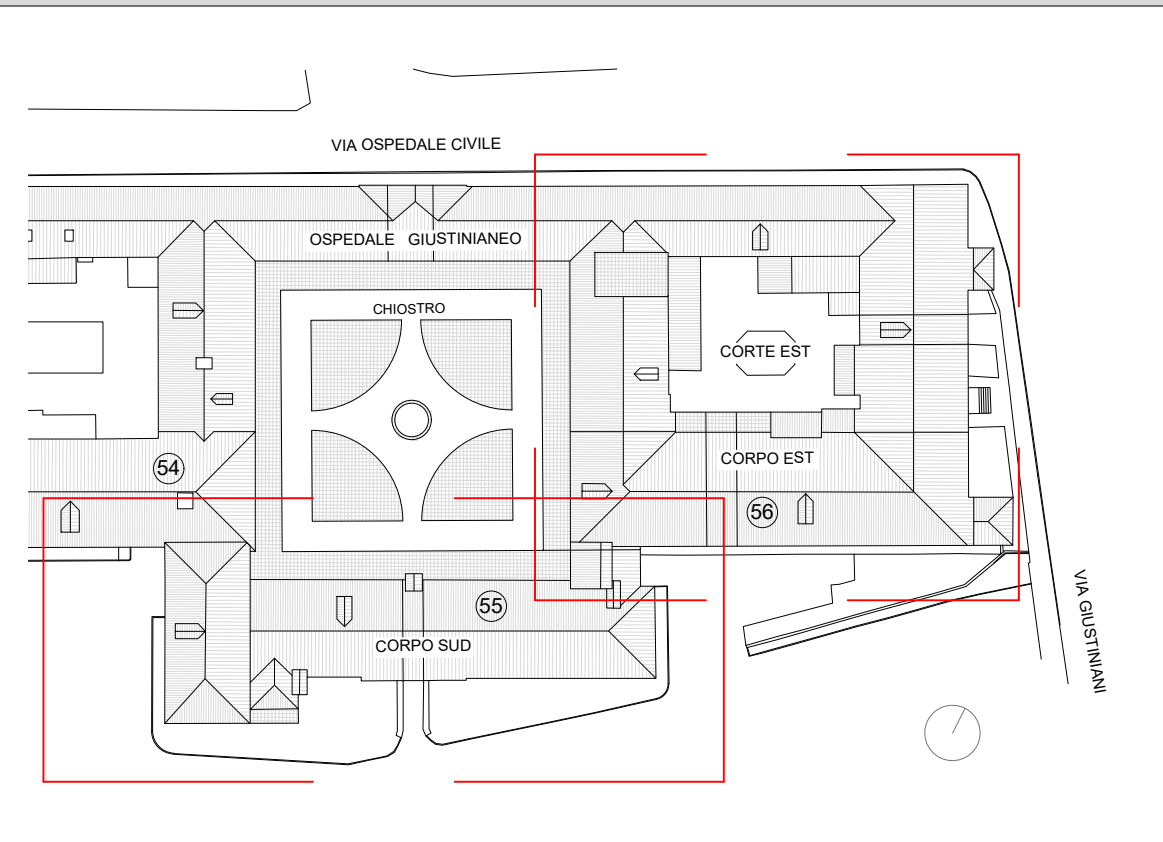

REGIONE VENETO Azienda Ospedaliera di Padova



Il Responsabile UOC - Progettazione e Sviluppo Interventi di
Edilizia Ospedaliera e Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Giovanni Spina

PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E COORDINAMENTO
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E
COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA,
PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA:

NUOVA ANATOMIA PATOLOGICA
PRESSO IL COMPLESSO EDILIZIO GIUSTINIANEO DELL'AZIENDA
OSPEDALIERA DI PADOVA
COMMESSA 1562
CIG n. 7050191D8 - CUP n. B181400060002



PROGETTO ESECUTIVO

55 - 56 CORPI SUD ED EST
IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
Schema a blocchi rete BT

REDAZIONE
Ing. Giorgio Frusti
Responsabile progetto impianti elettromeccanici
Ing. Vilian Stefanini
Responsabile progetto di prevenzione incendi
Per. Ind. Paolo Sette

REDAZIONE
Ing. Giorgio Frusti
Responsabile progetto impianti elettromeccanici
Ing. Vilian Stefanini
Responsabile progetto di prevenzione incendi
Per. Ind. Paolo Sette

REDAZIONE
Ing. Giorgio Frusti
Responsabile progetto impianti elettromeccanici
Ing. Vilian Stefanini
Responsabile progetto di prevenzione incendi
Per. Ind. Paolo Sette